CABLE 8 VIAS RJ45

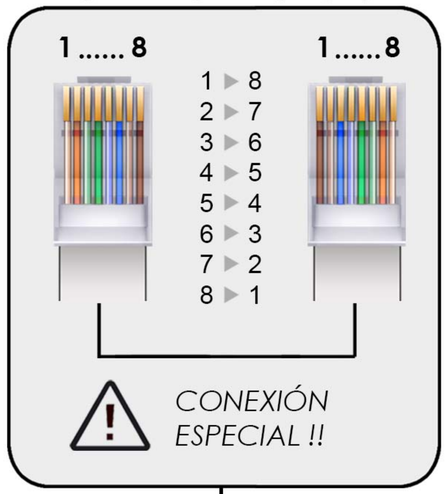



CONTROL

10 m CABLE

CLEVER

ÉSTANDAR

A UNIDADS 4, 5 ... HASTA 12

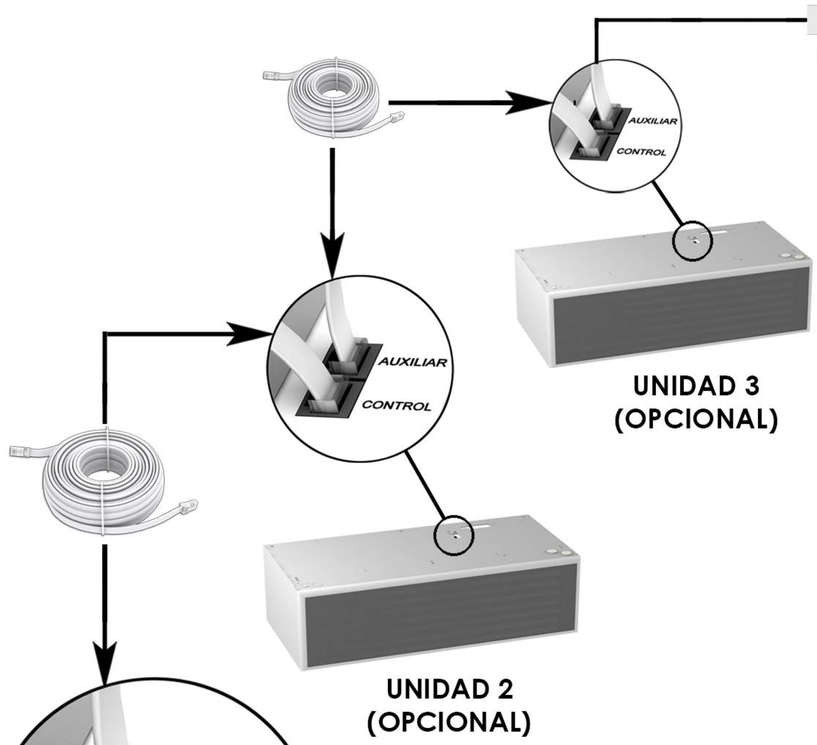

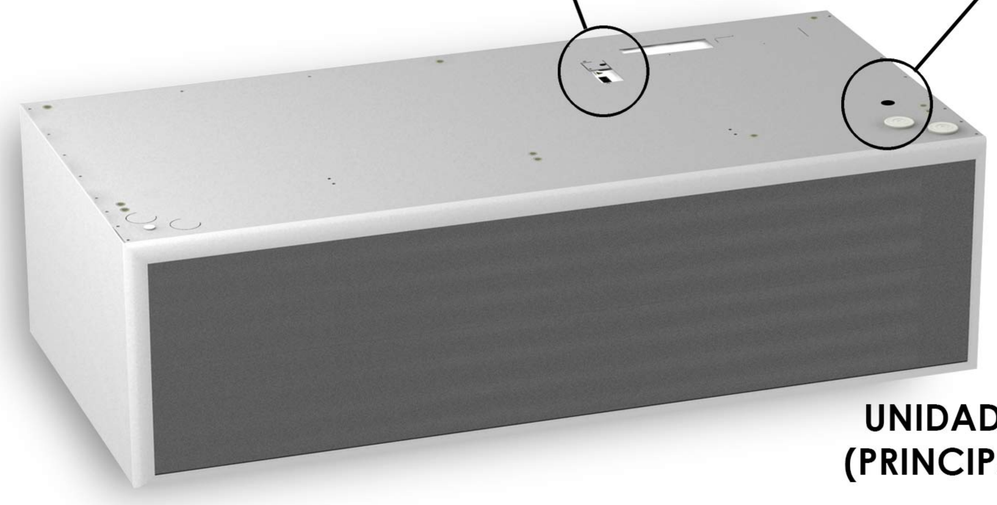

UNIDAD 1
(PRINCIPAL)

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

1. Abrir la puerta de servicio.

2. Pasar el cable por el agujero hacia el terminal de potencia.

3. Conectar los cables a la regleta de la bateria eléctrica tal y como indica el dibujo:

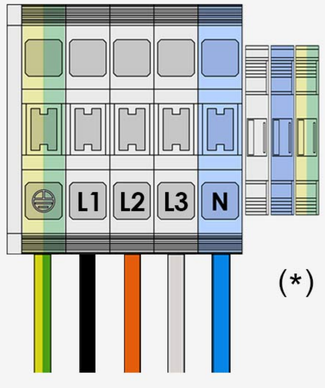

(*)

400V ~ 3 (50 Hz)

(*) Según la potencia de la batería eléctrica, se pueden necesitar dos o tres líneas de potencia separadas.