A UNIDADES 4, 5 ... HASTA 12

CONTROL

CABLE 8 VÍAS RJ45

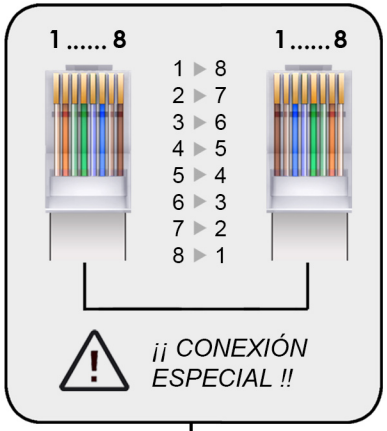

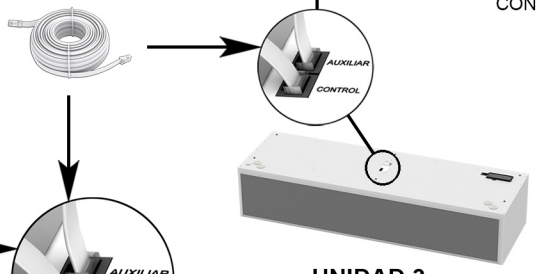

UNIDAD 3 (OPCIONAL)

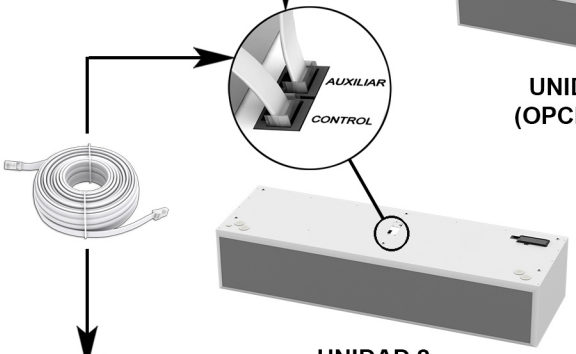

UNIDAD 2 (OPCIONAL)



CONTROL

7 m CABLE

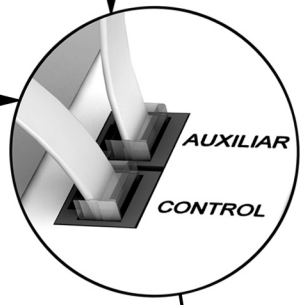

CONTROL CLEVER

BÁSICO ESTÁNDAR

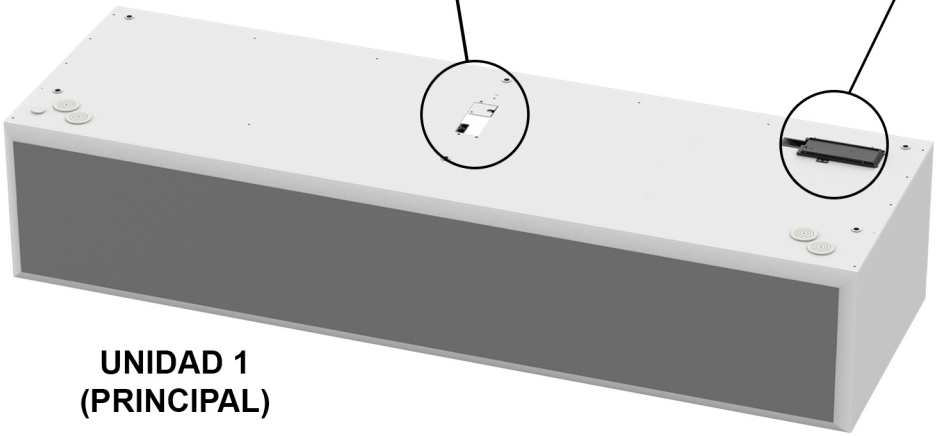

UNIDAD 1 (PRINCIPAL)

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

1. Abrir la puerta de servicio.

2. Pasar el cable por el agujero hacia el terminal de potencia.

3. Conectar los cables a la regleta de la batería eléctrica tal y como indica el dibujo:

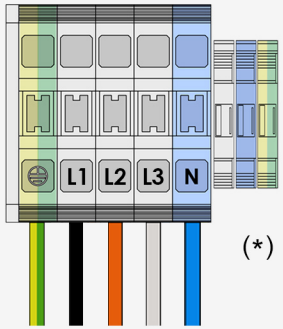

(*)

400V ~ 3 (50 Hz)

(*) Según la potencia de la batería eléctrica, se pueden necesitar dos o tres líneas de potencia separadas.