



VÁLVULA SOLENOIDE OPCIONAL

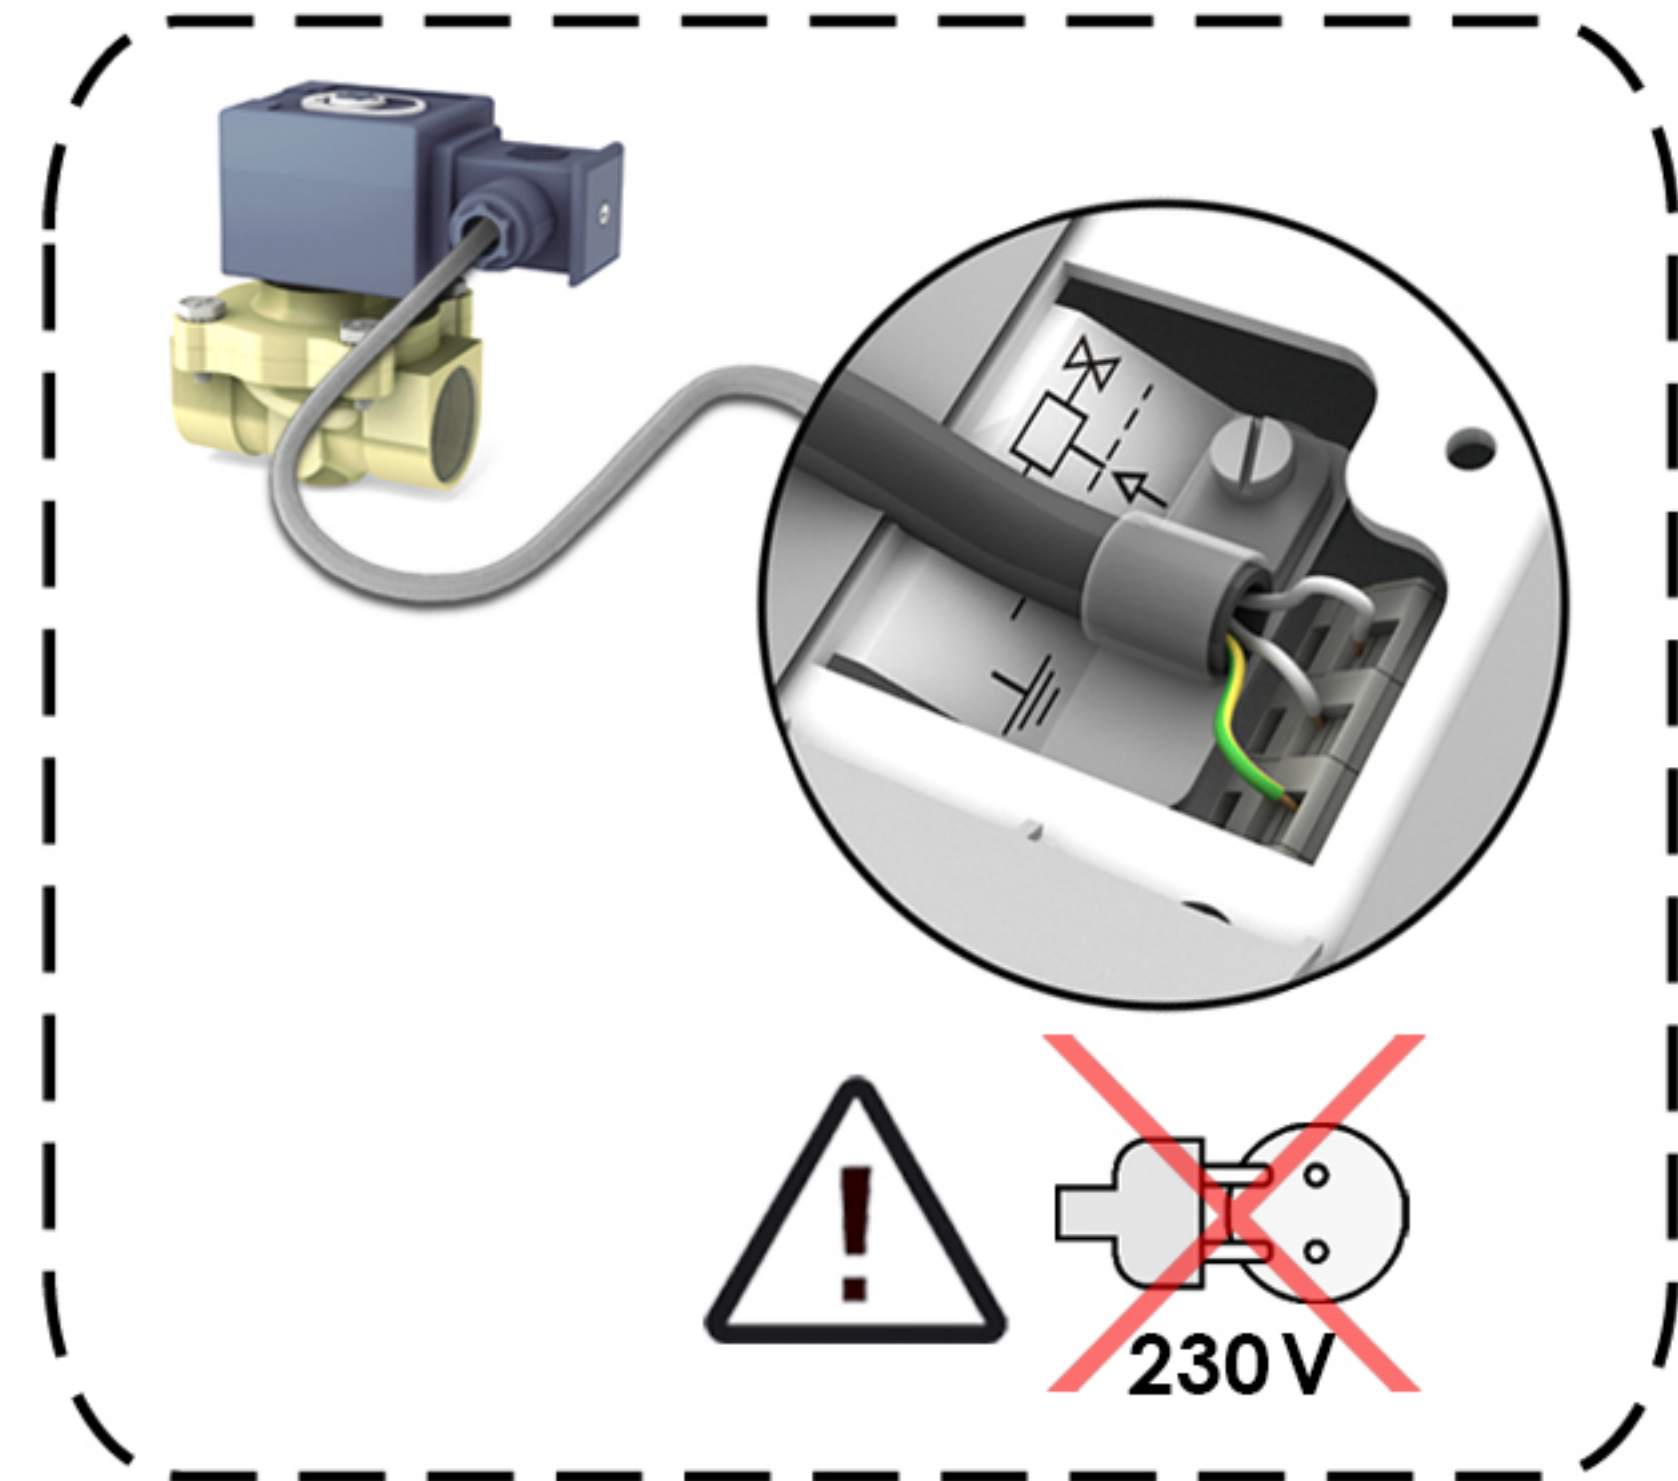


CABLE 8 VIAS RJ45

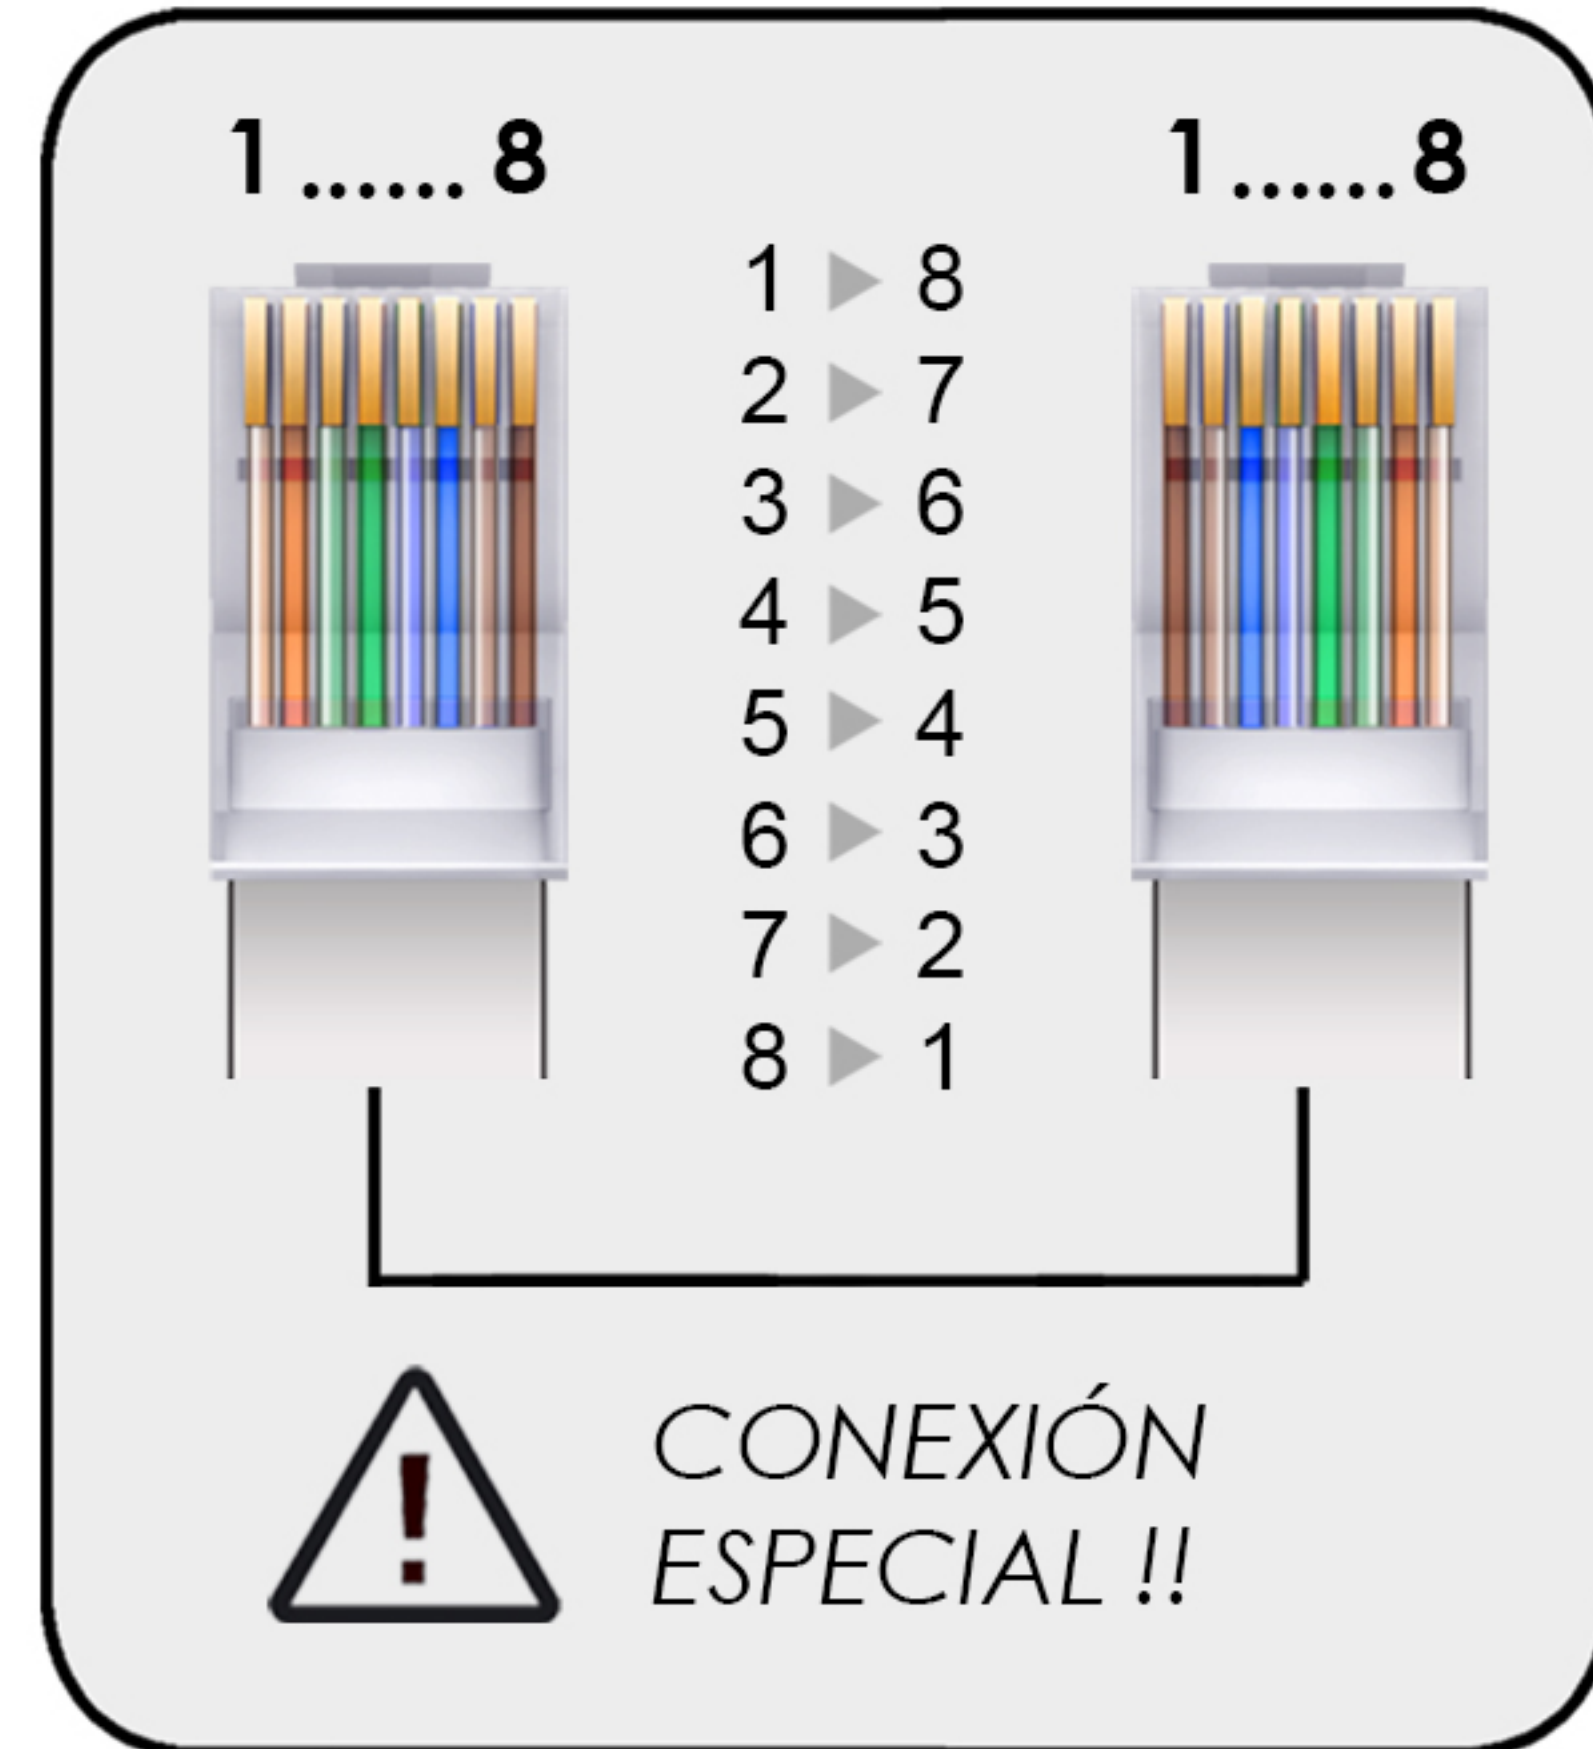

7 m CABLE

CONTROL

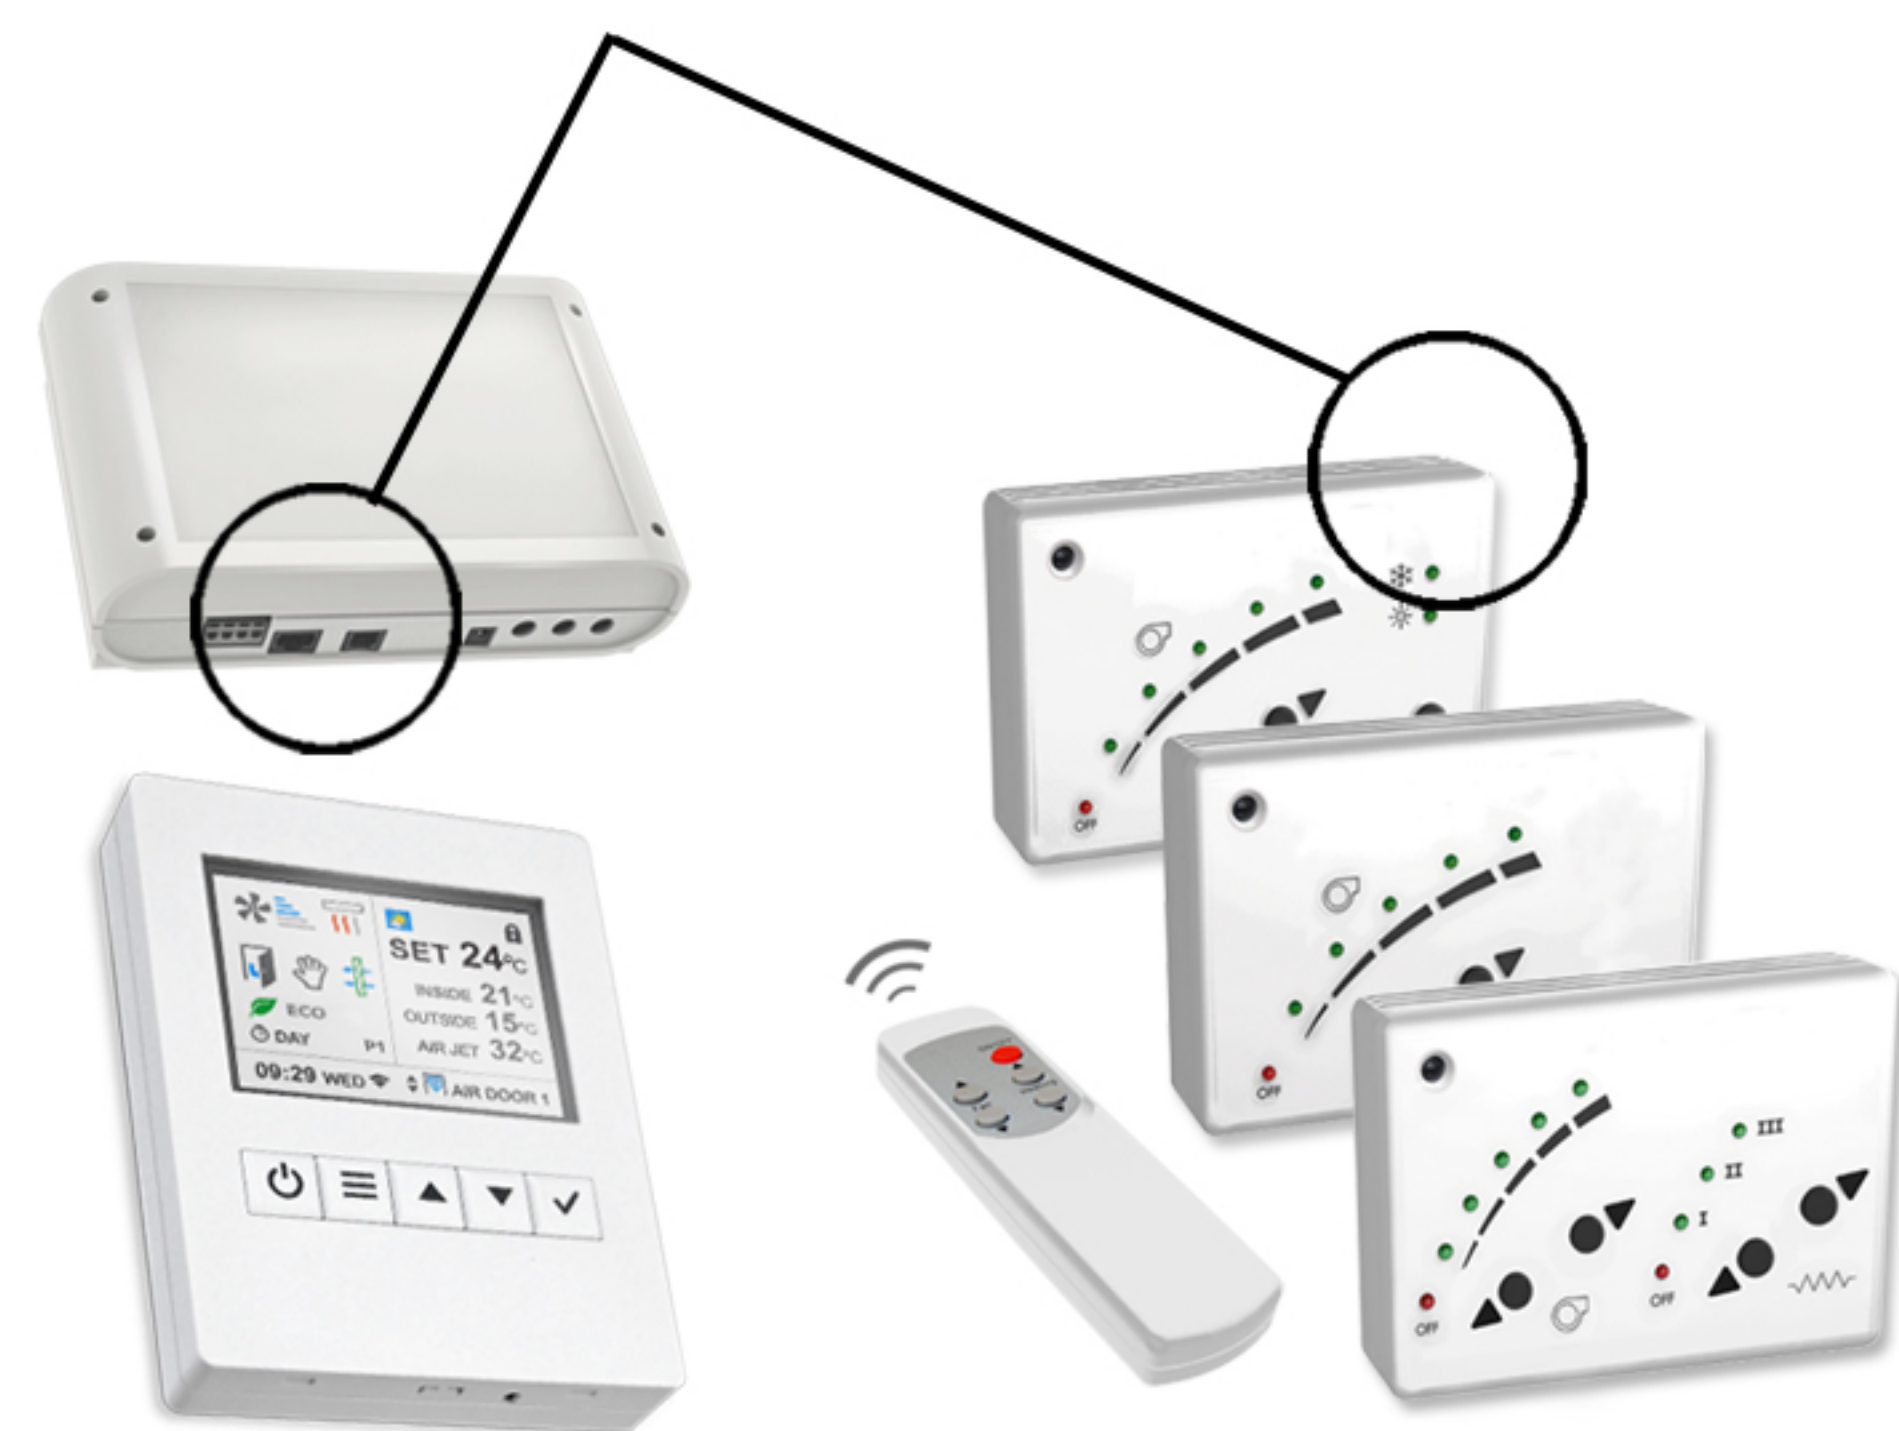

CLEVER


BÁSICO
ESTÁNDAR

UNIDAD 1 (PRINCIPAL)




Sacar los tornillos y abrir la puerta de servicio


UNIDAD 2 (OPCIONAL)

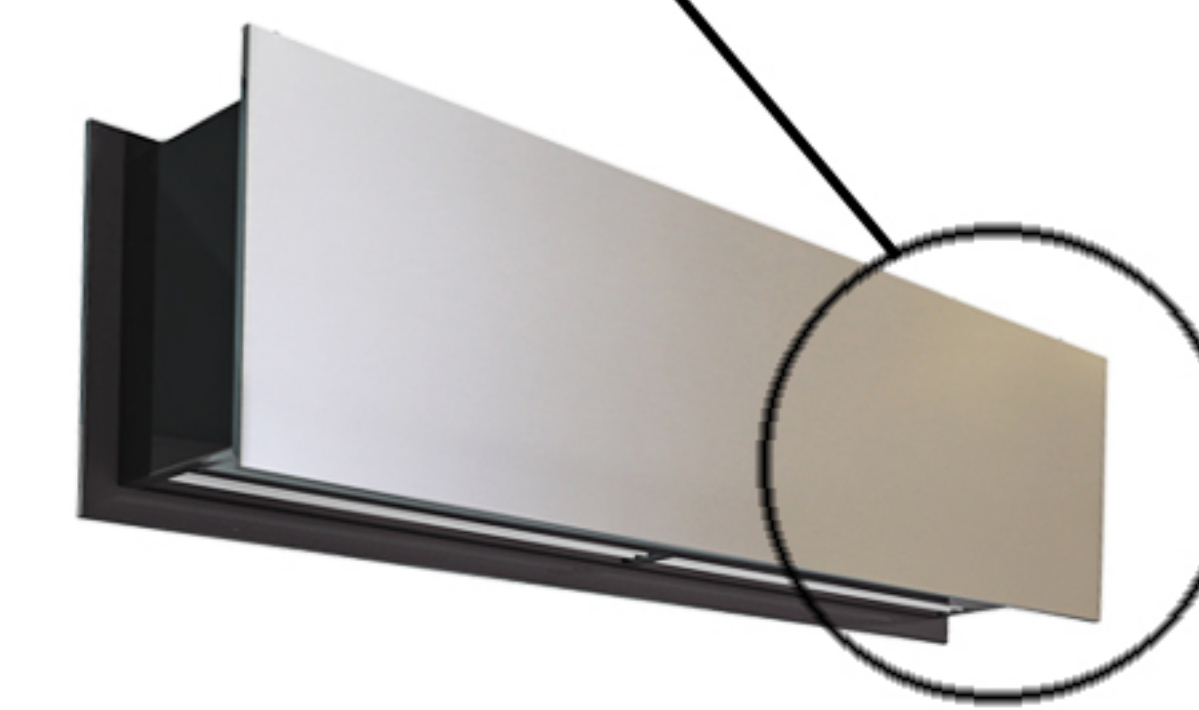


UNIDAD 3 (OPCIONAL)

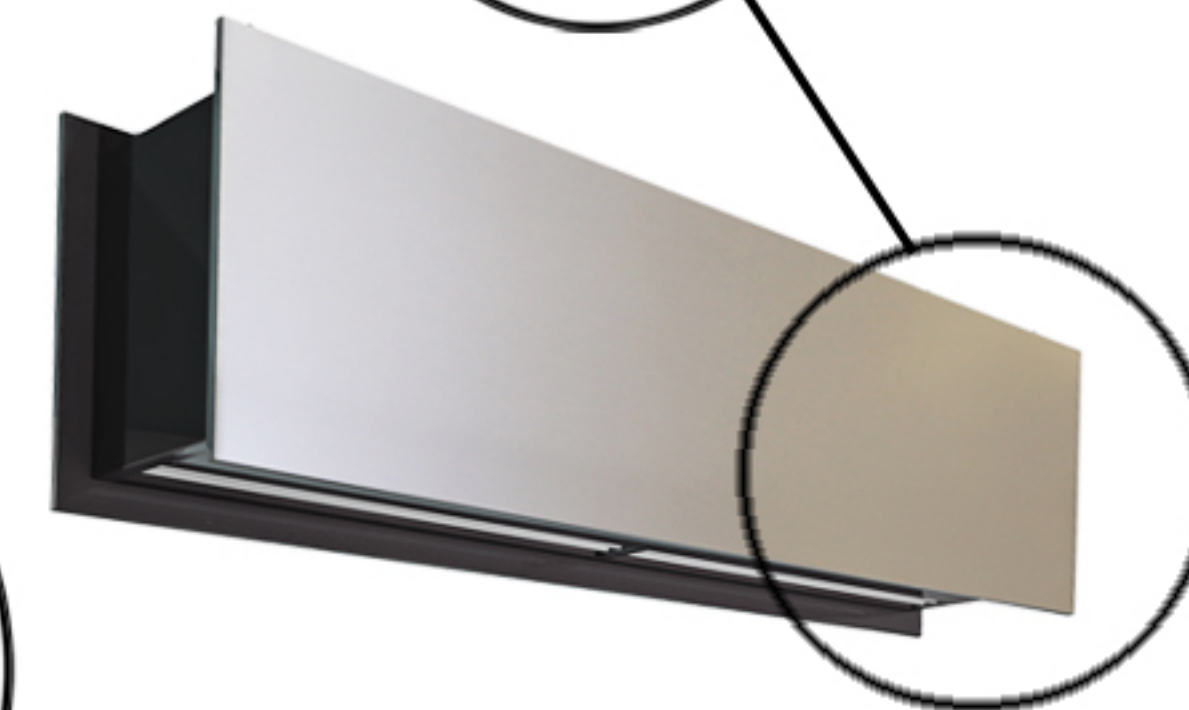


A UNIDADES 4,5... HASTA 12

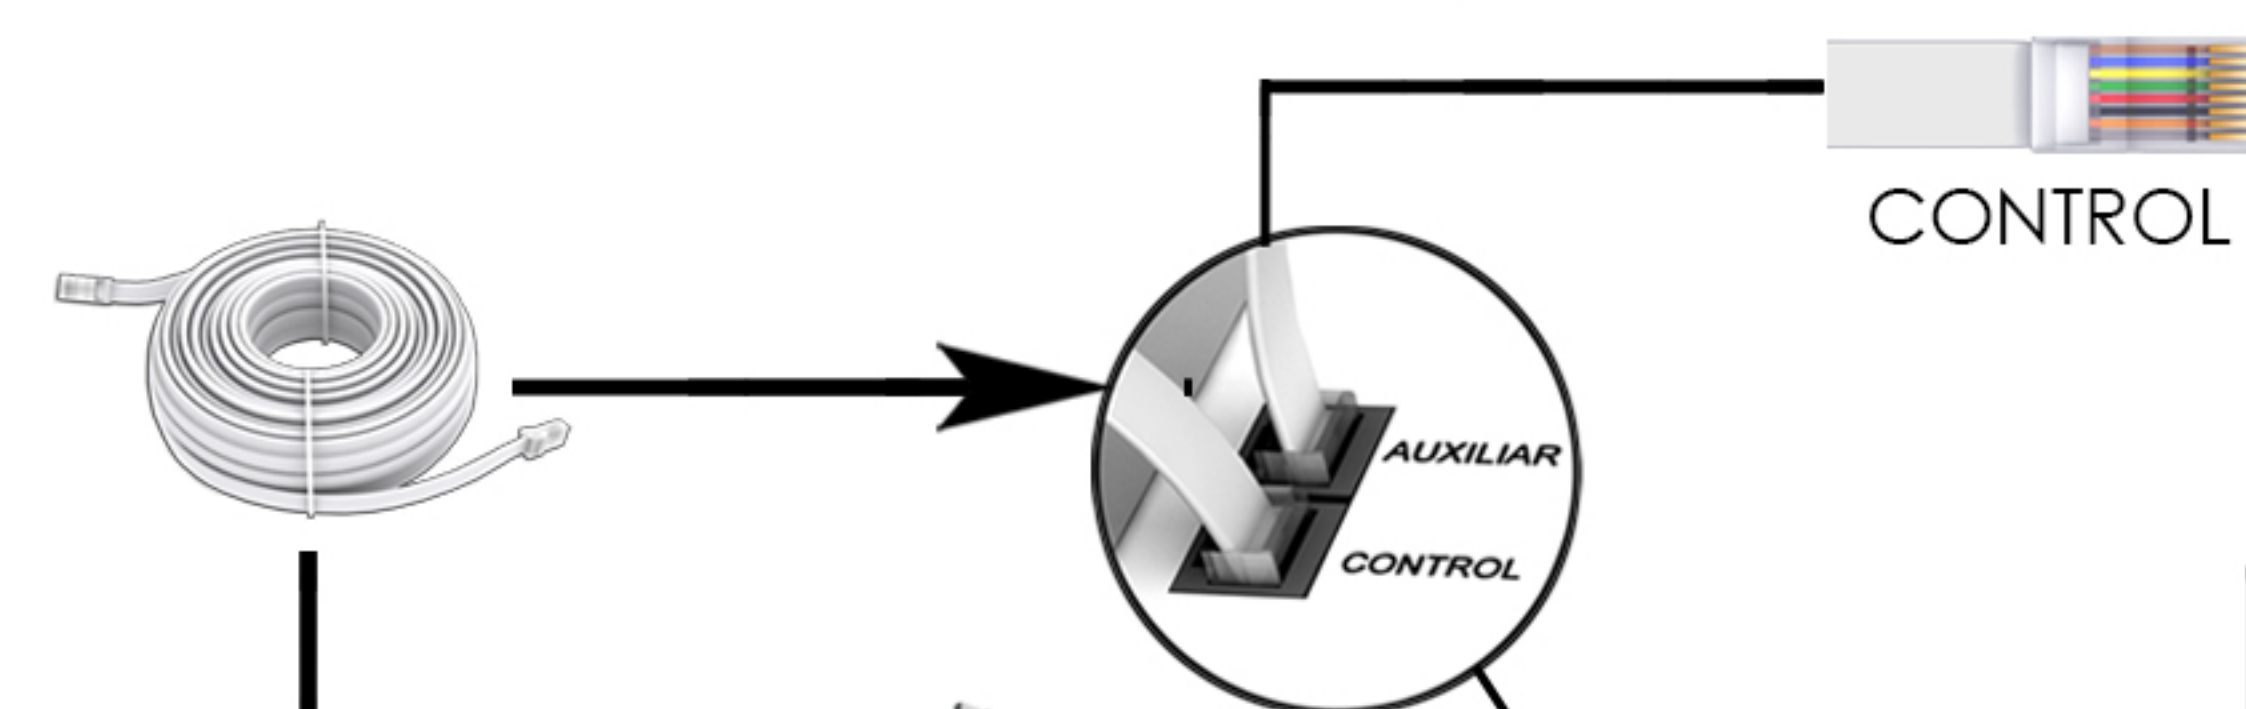


AGUA O SIN CALEFACCIÓN

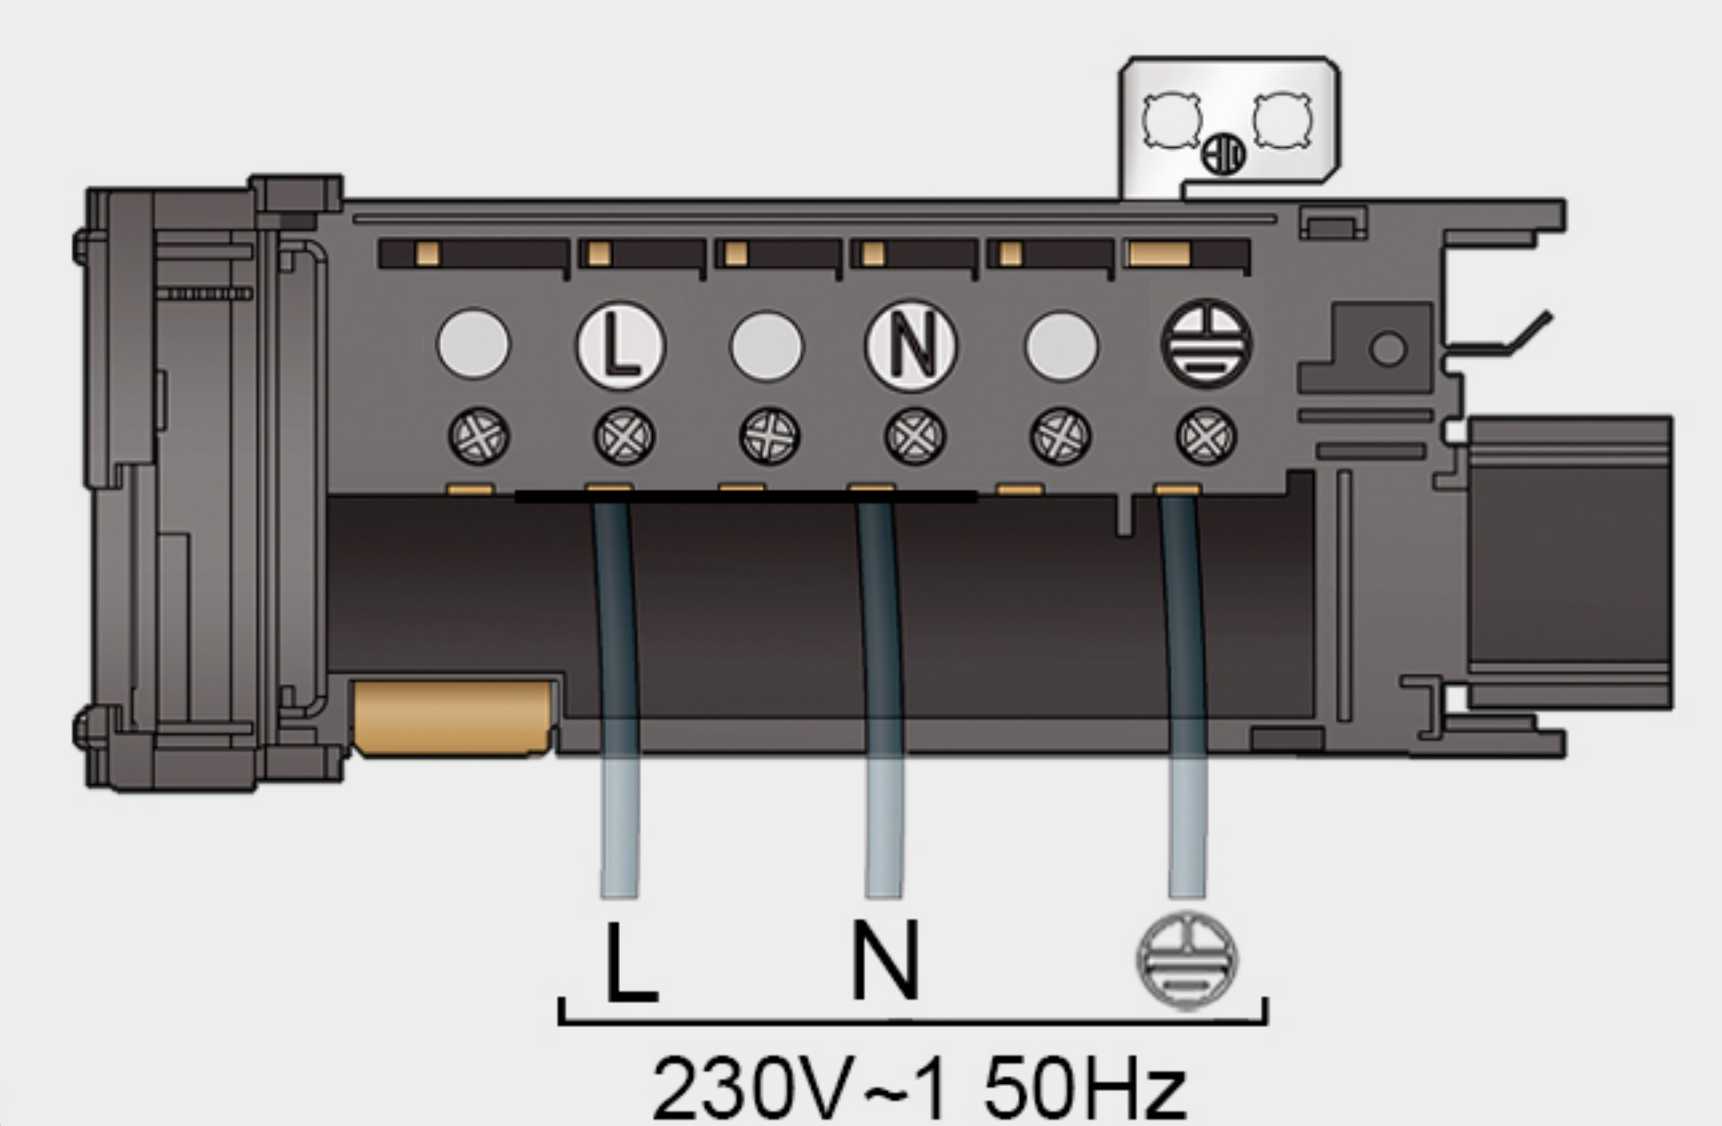

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

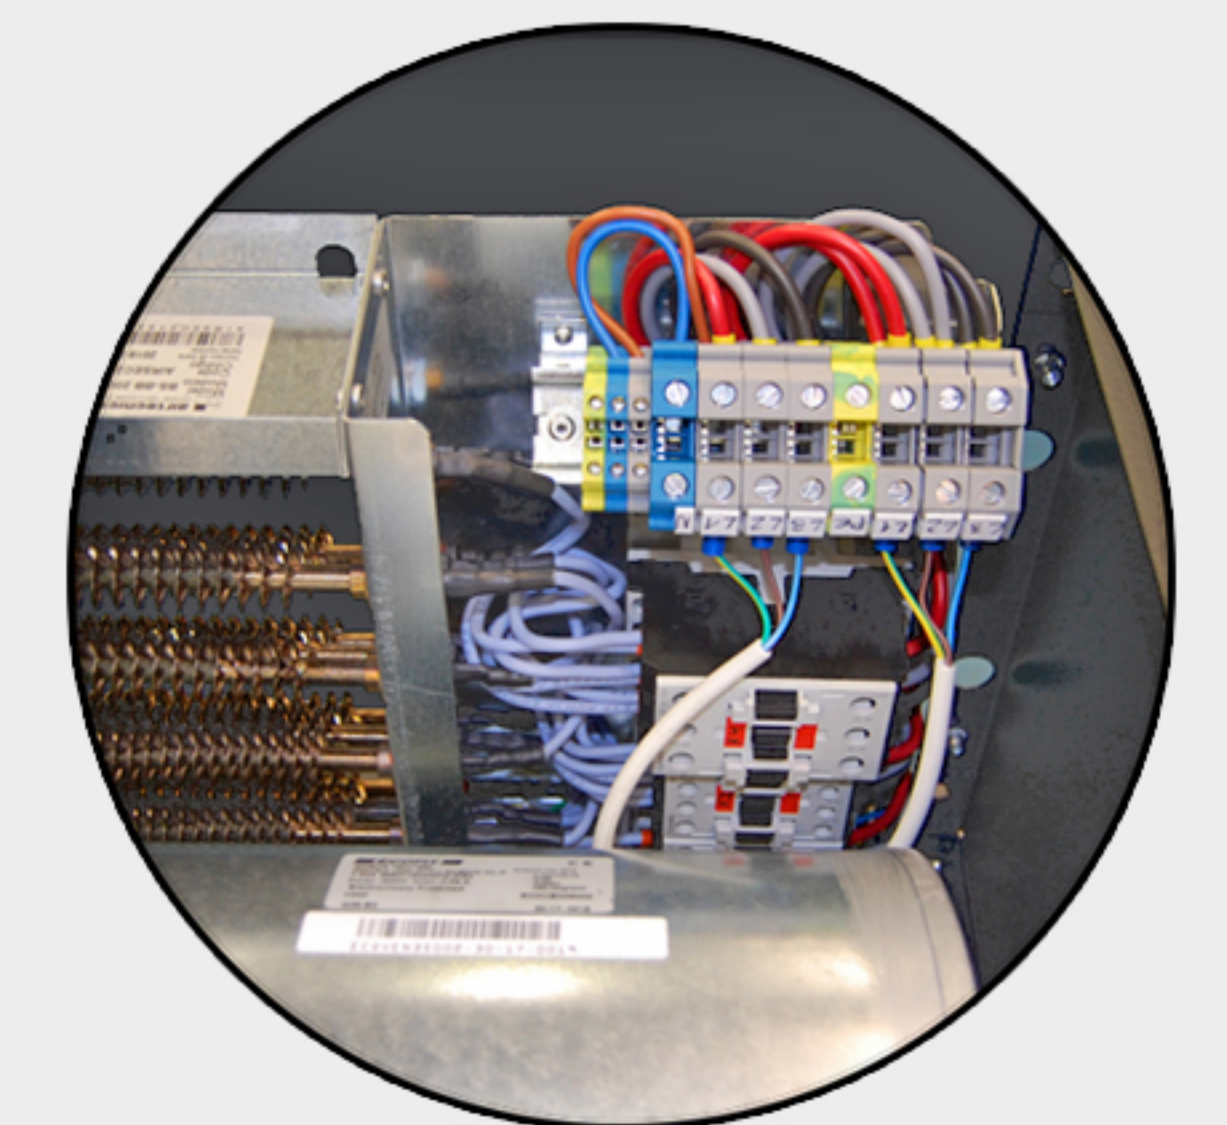

Conectar los cables a la regleta de la batería eléctrica tal y como indica el dibujo:

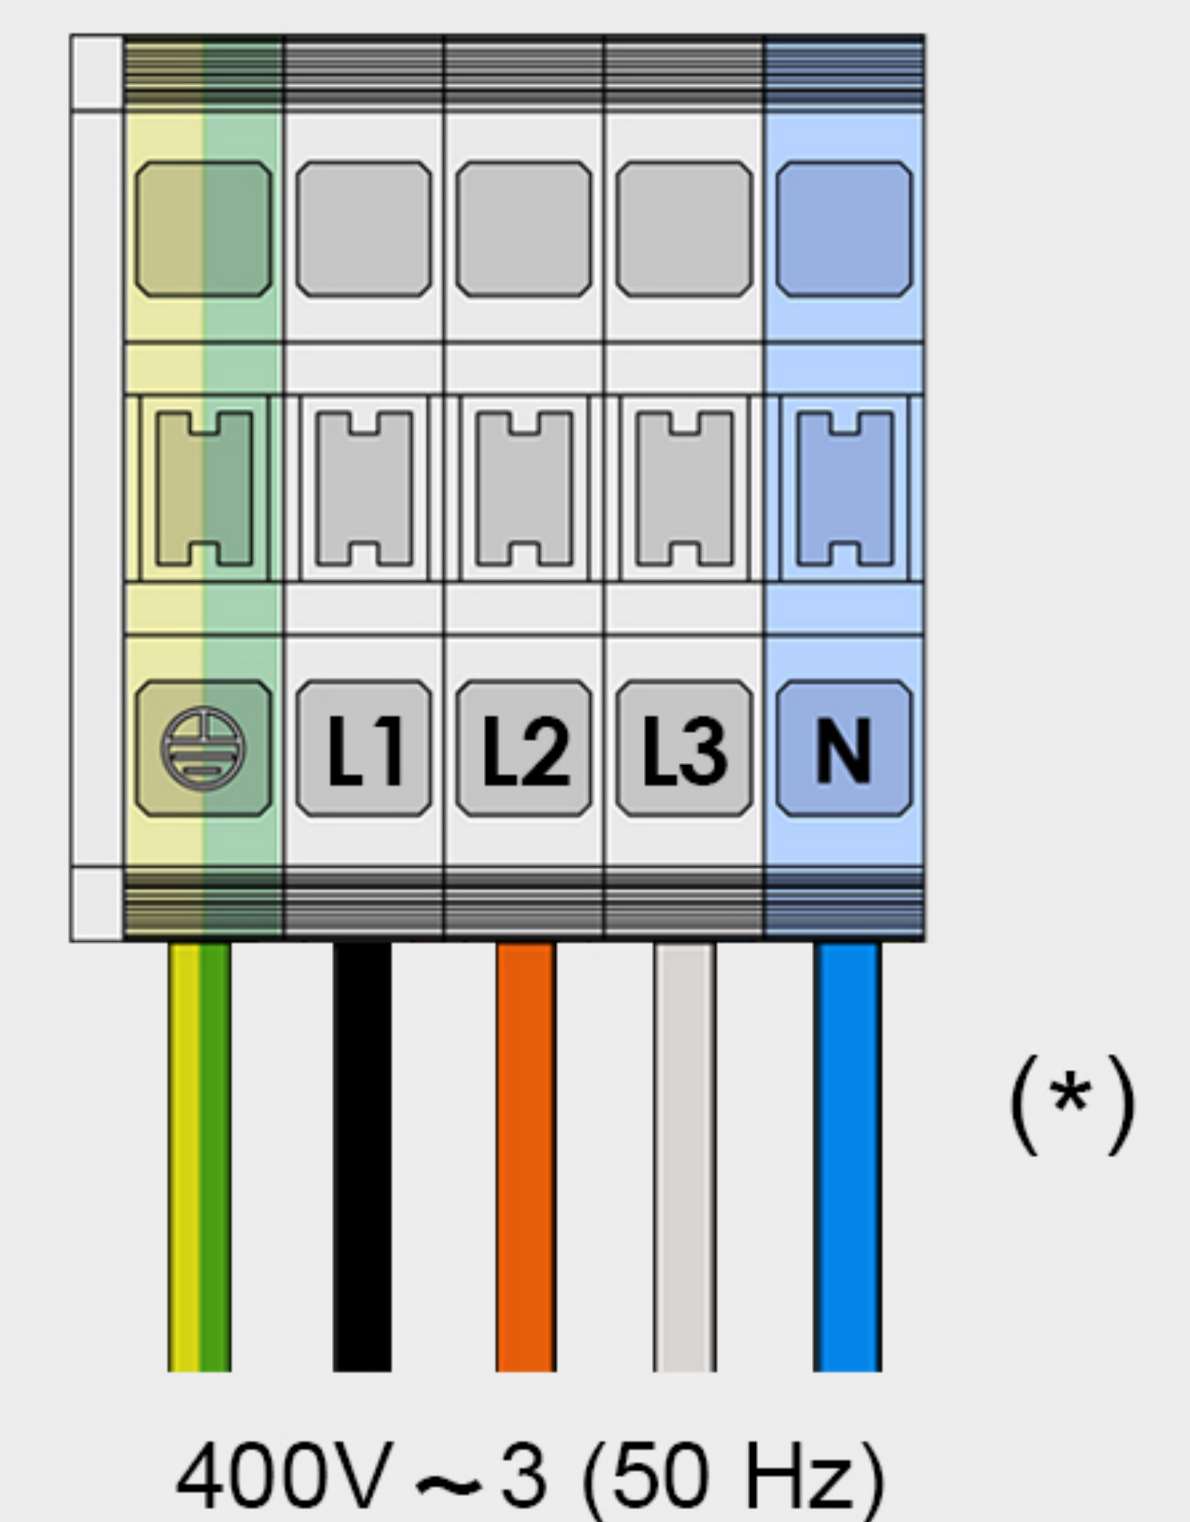

(*) Según la potencia de la batería eléctrica, se pueden necesitar dos o tres líneas de potencia separadas.