

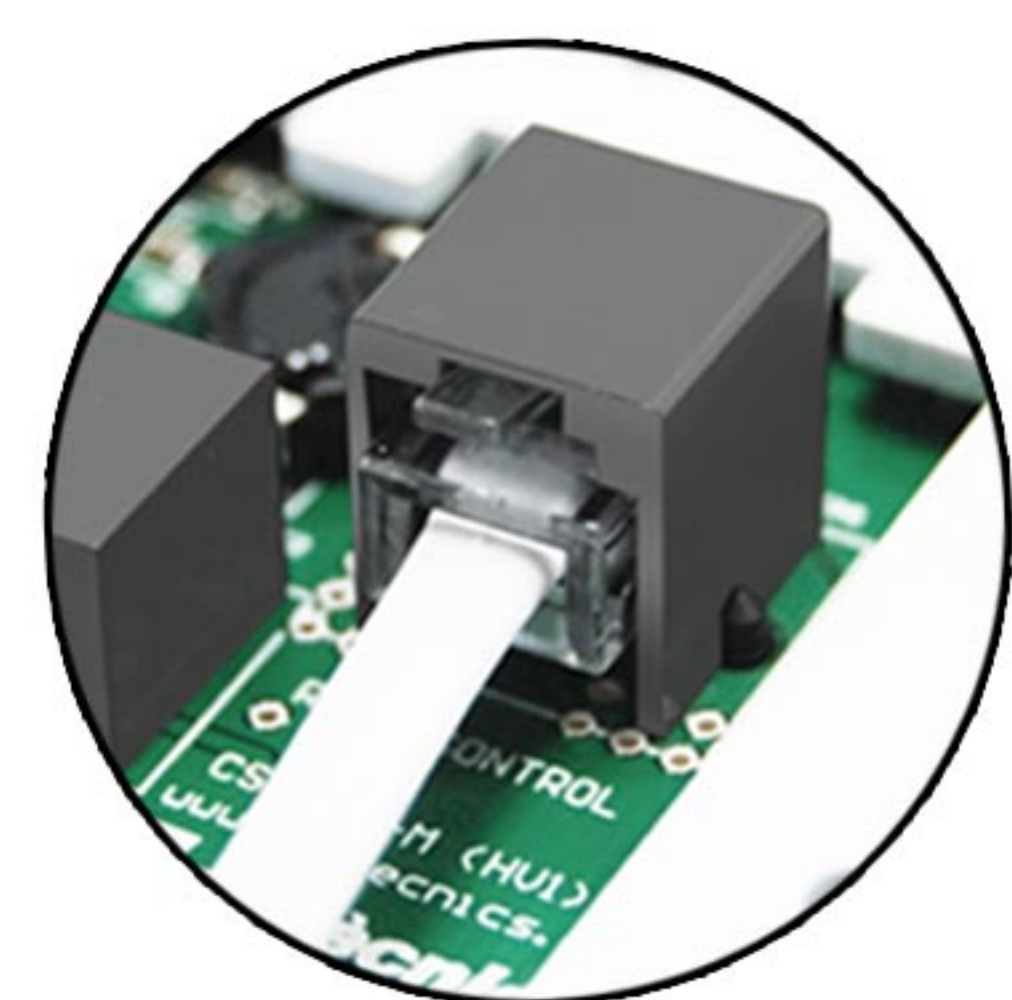


CABLE 8 VÍAS RJ45

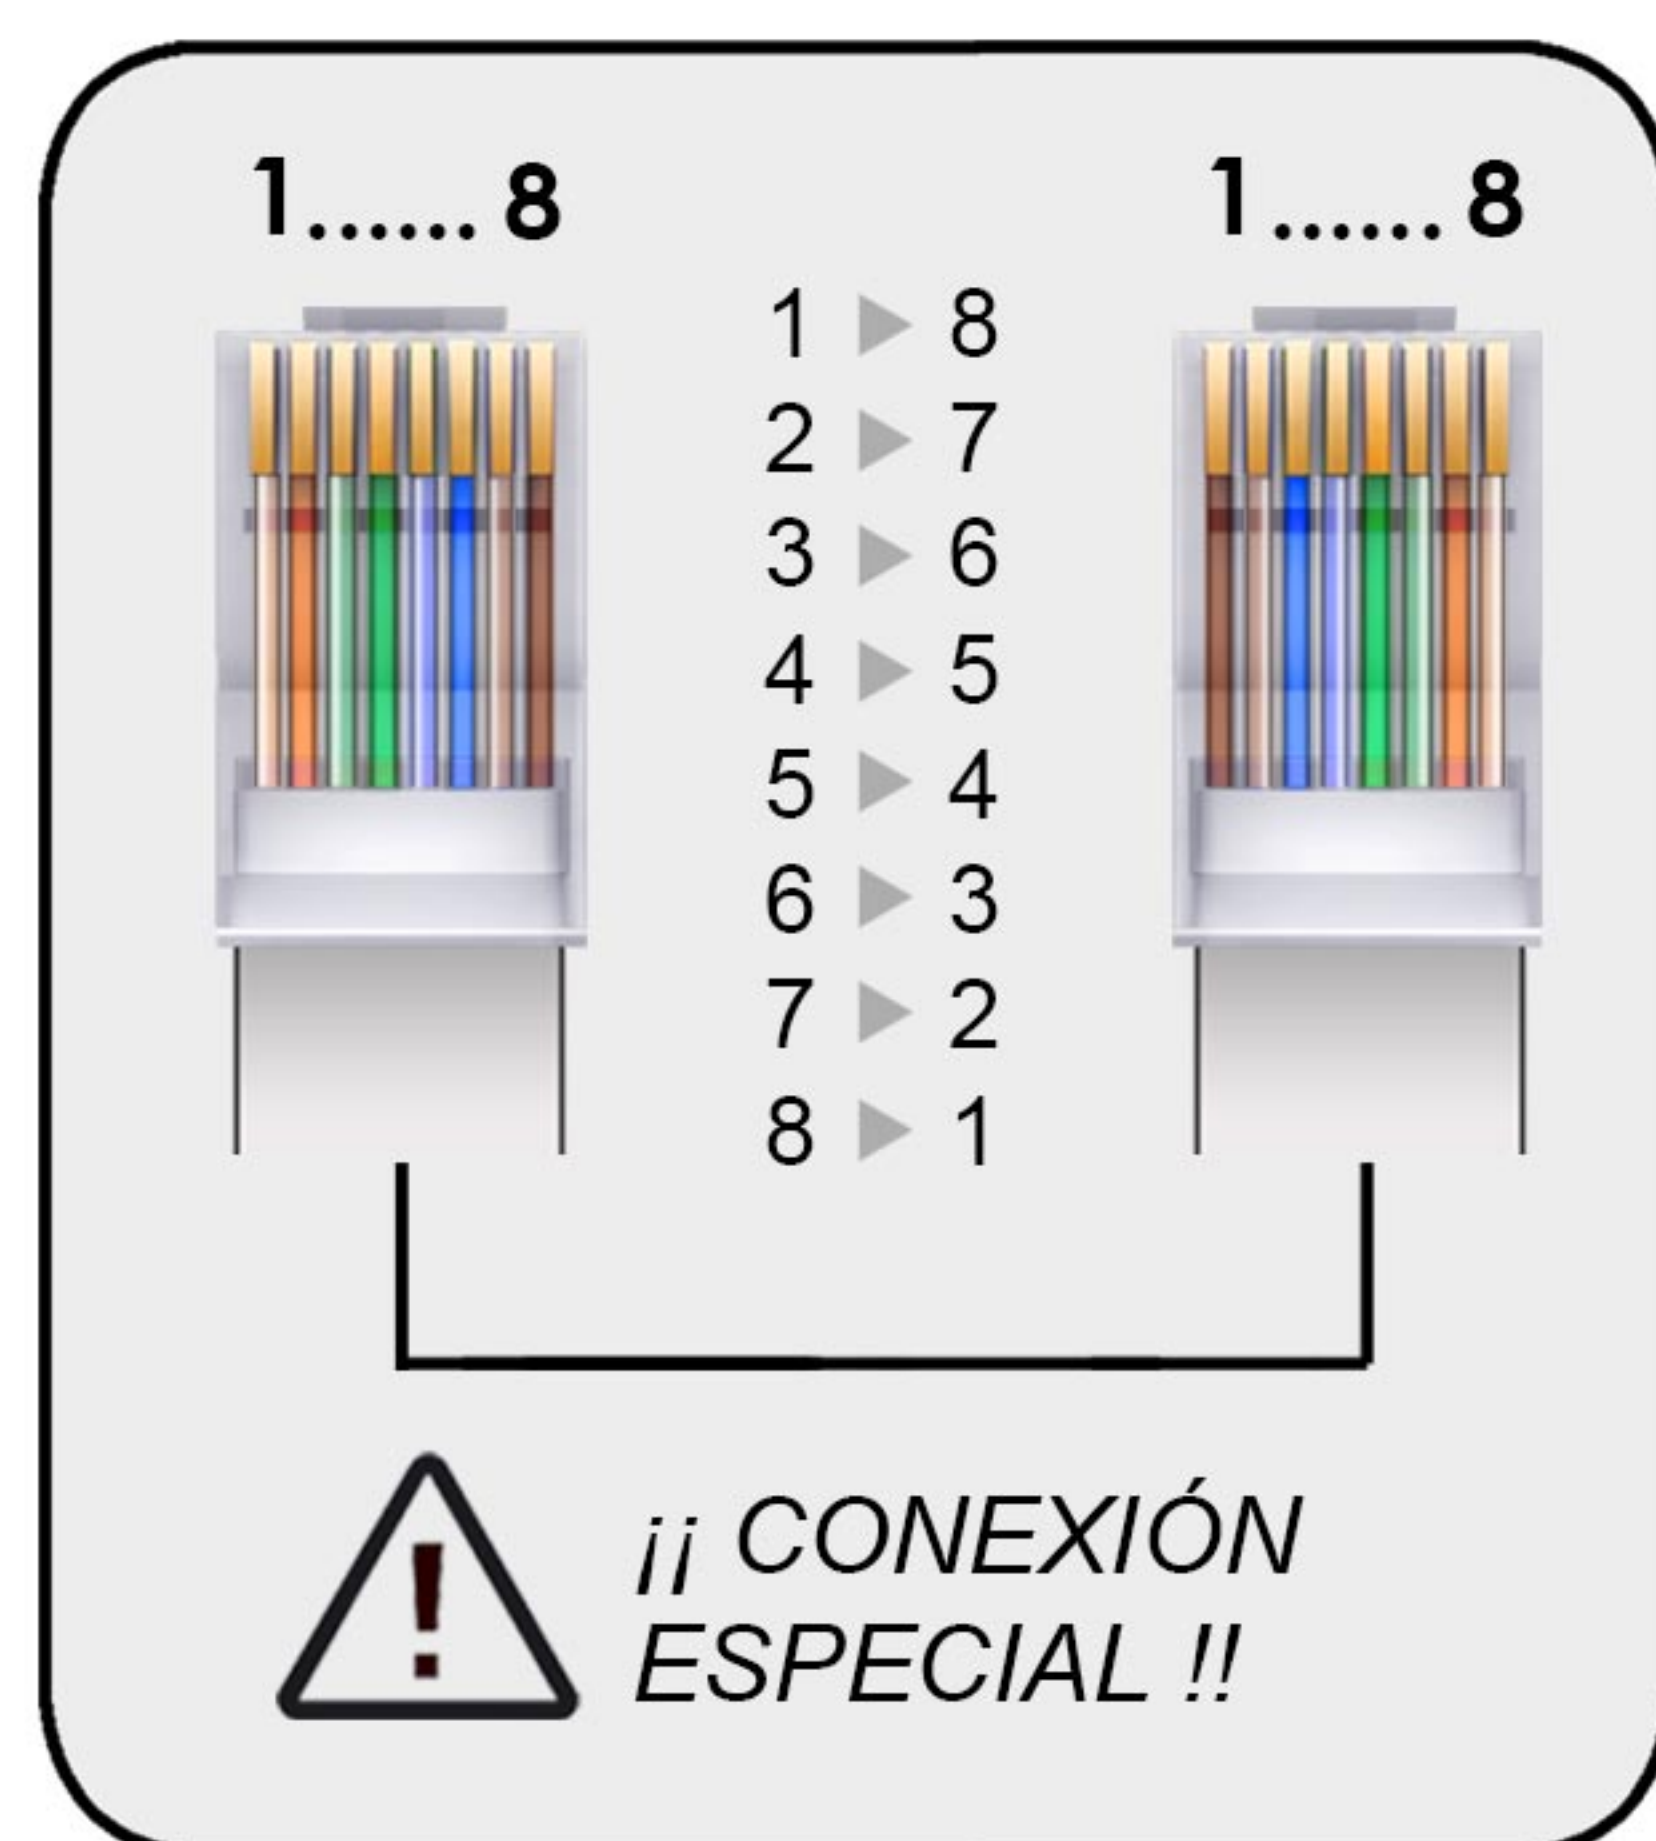


CONTROL

10 m CABLE

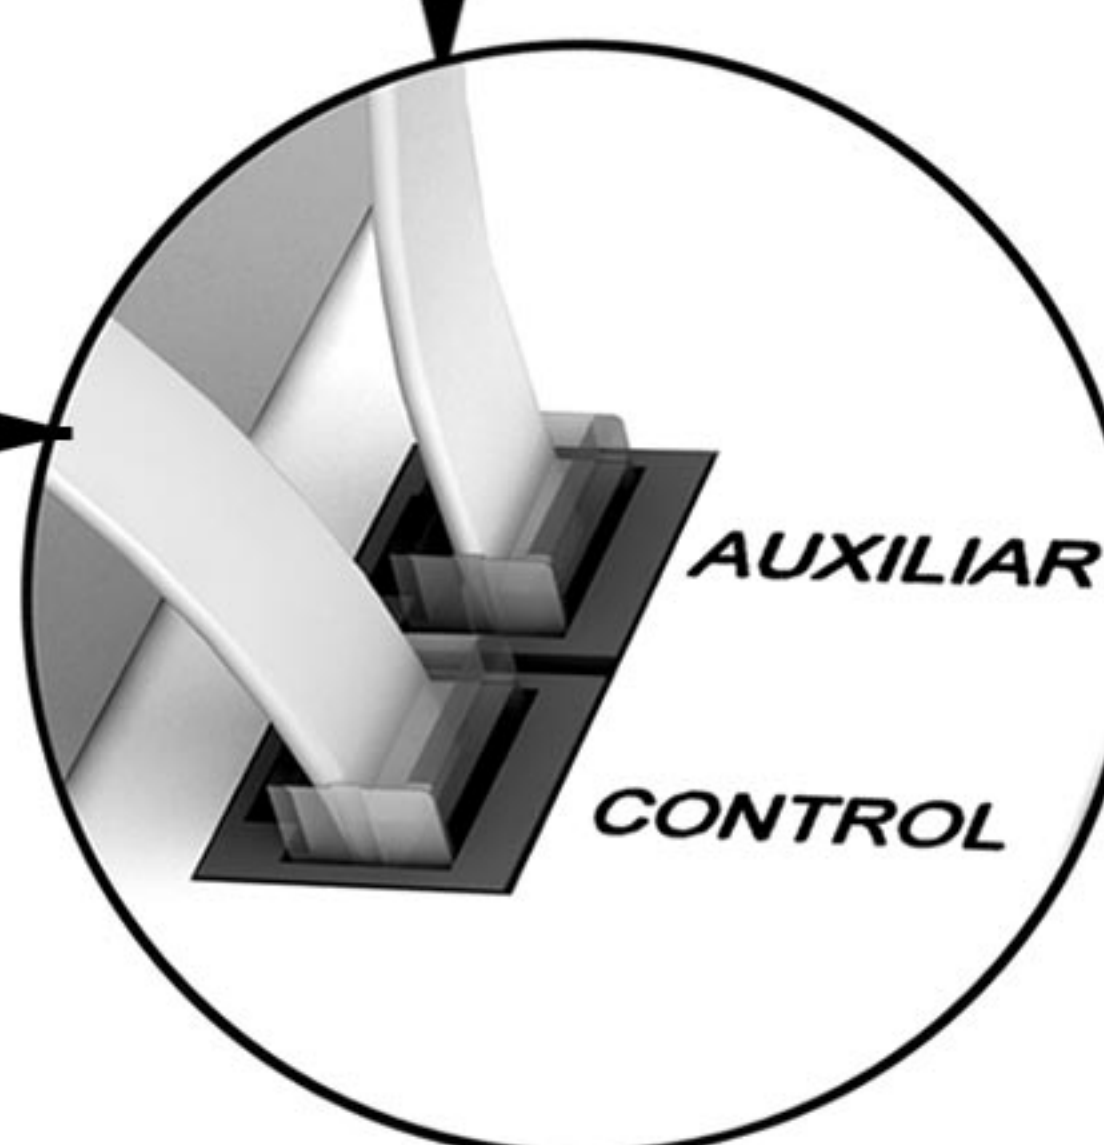

UNIDAD 2
(OPCIONAL)


A UNIDADES 4, 5 ... HASTA 12

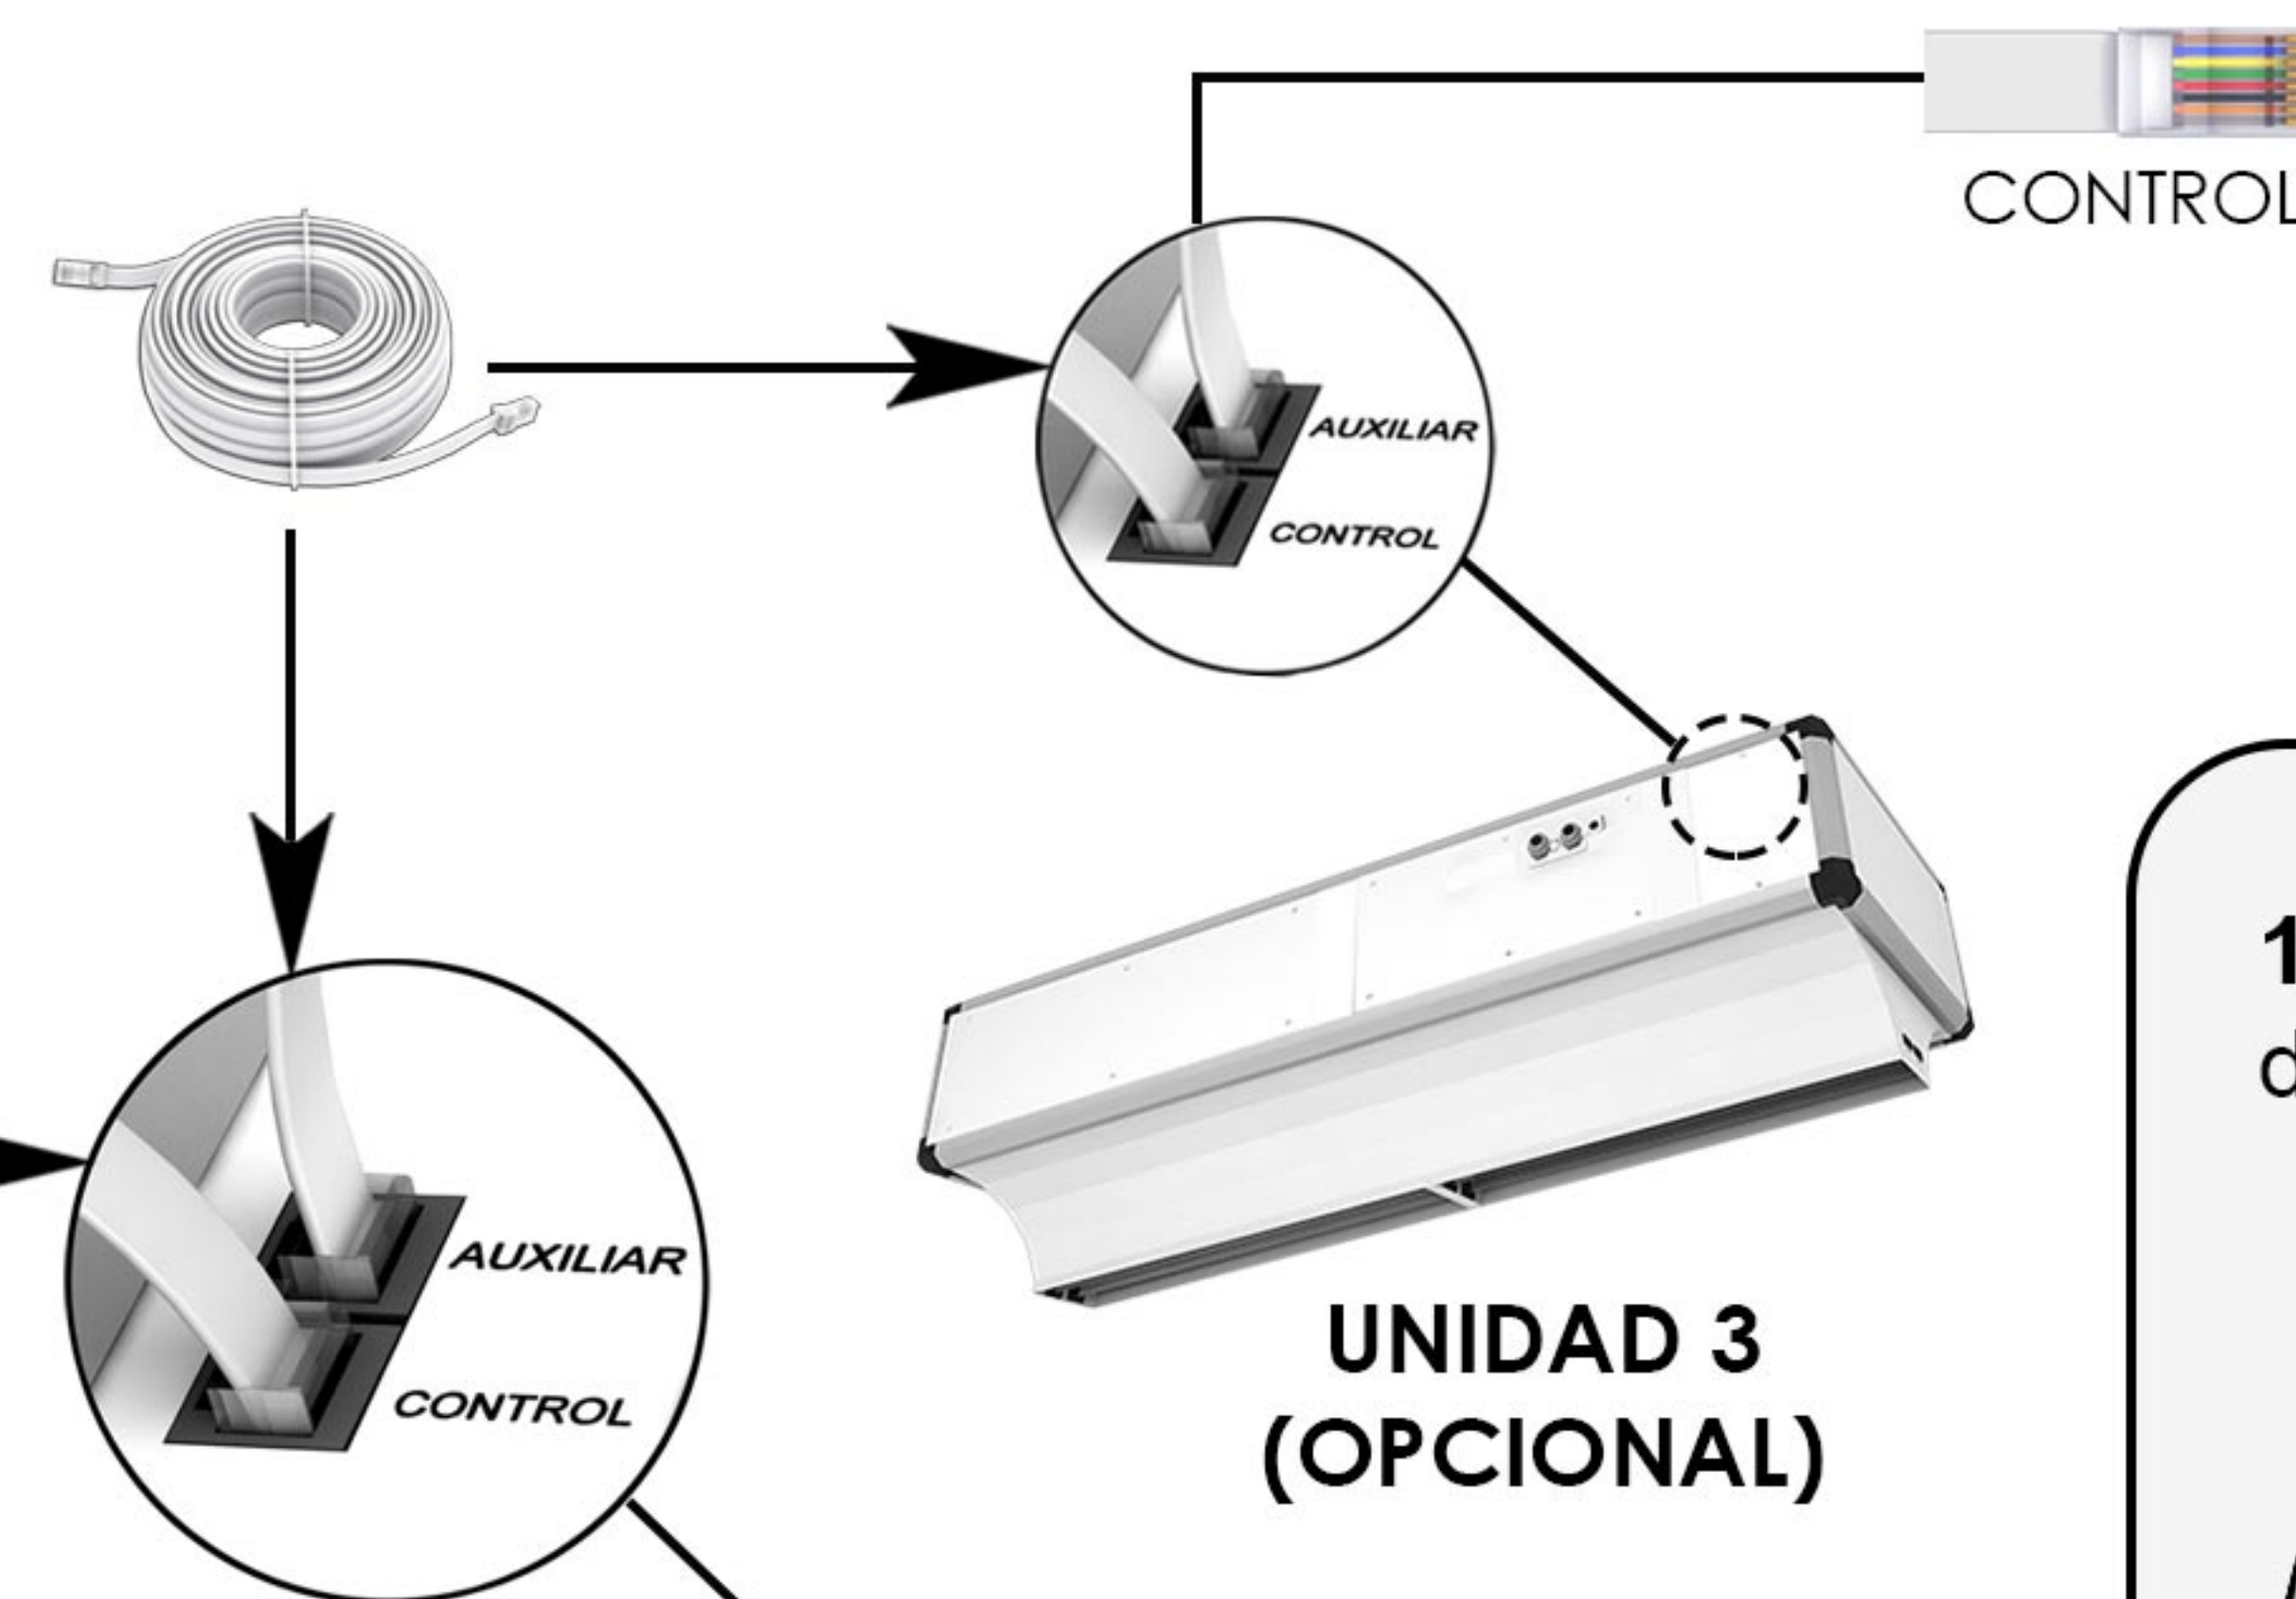

UNIDAD 3
(OPCIONAL)

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA


1. Pasar los cables por los agujeros de entrada hacia el terminal de potencia.

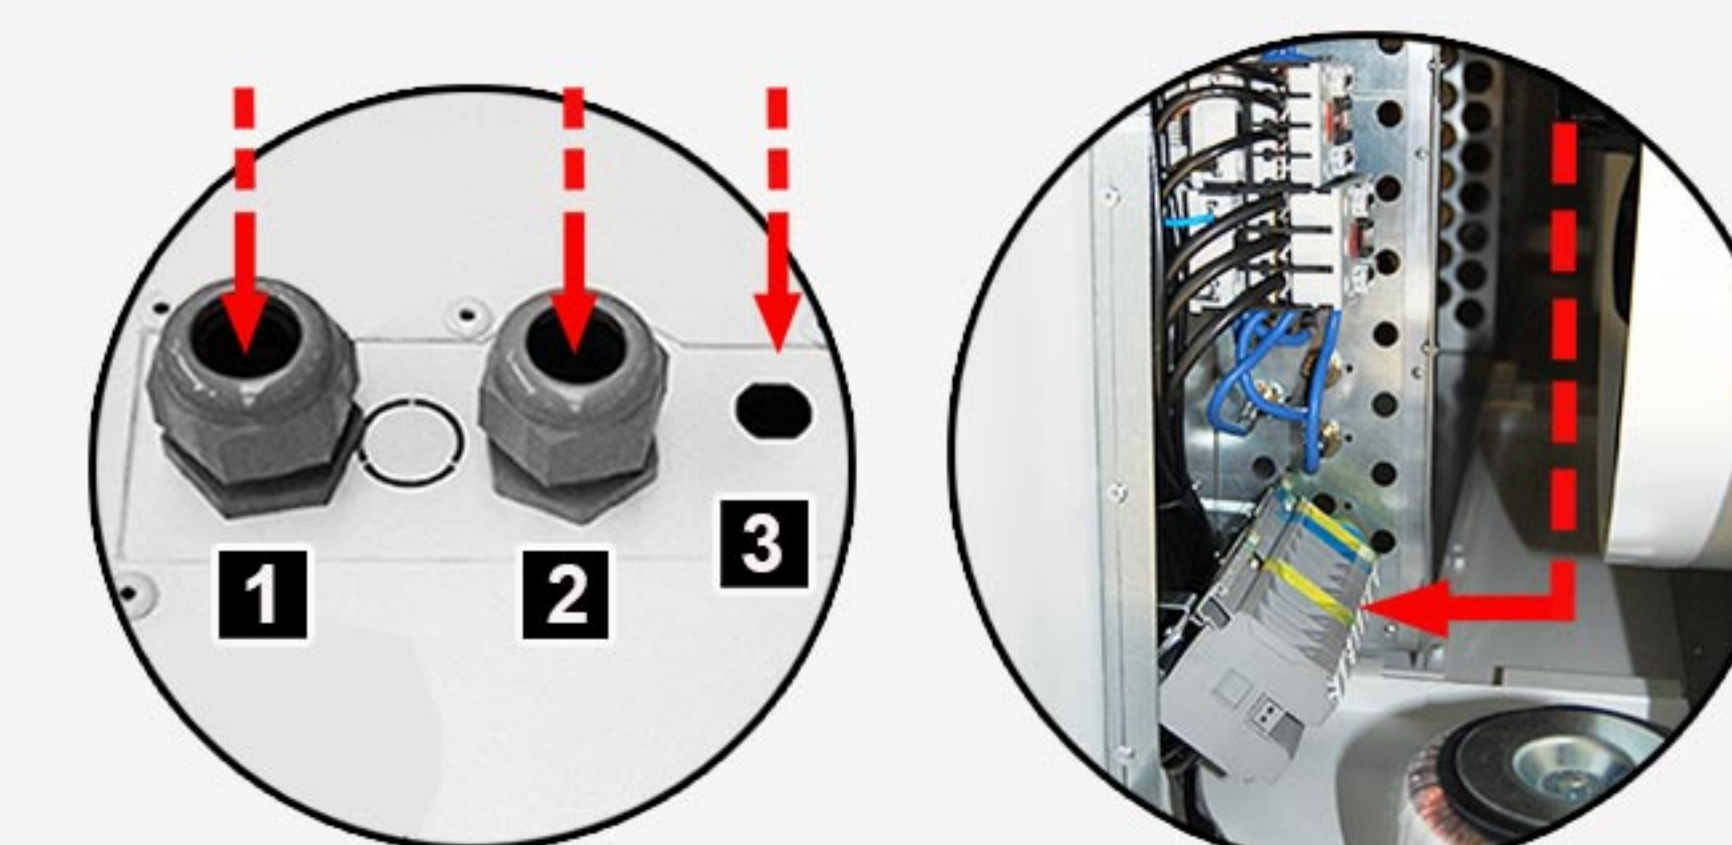

1 / 2 Entrada Cables Fuente Alimentación (*)

3 Entrada Cable RJ45

2. Conectar los cables a la regleta tal y como indica el dibujo:

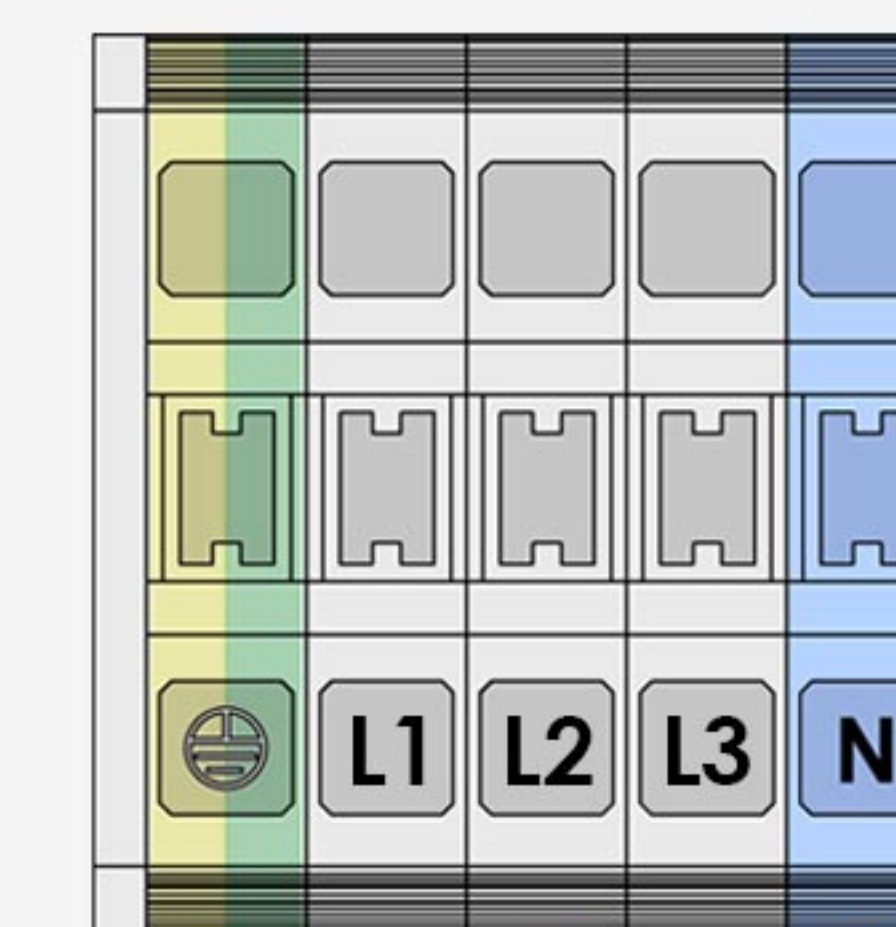


400V ~ 3 (50 Hz)

(*) Según la potencia de la batería eléctrica, se pueden necesitar dos o tres líneas de potencia separadas.



CLEVER

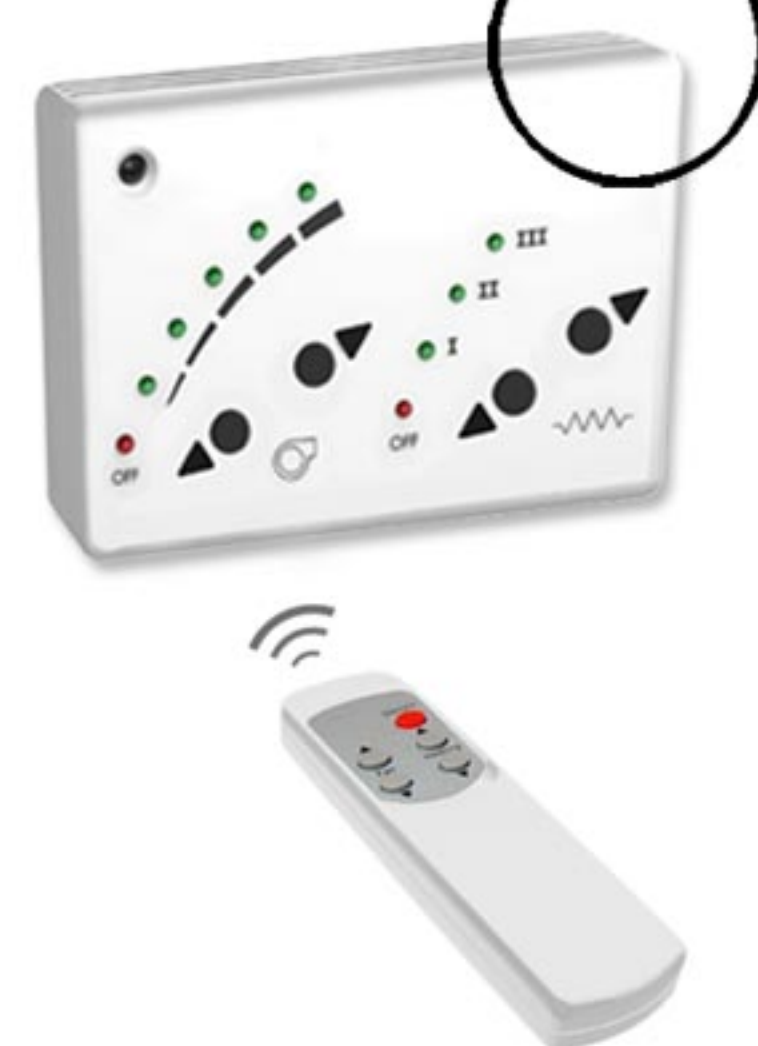

ESTÁNDAR



UNIDAD 1
(PRINCIPAL)

Abrir la puerta de servicio para acceder al interior